

**ACA vzw**Erkend controle
organisme
Huishoudelijke installatiesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexia: 068-2516997-68
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

187000882

Ref: 2017030744

**VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN
HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE****Algemene gegevens**

Plaats van het onderzoek:	Nachtegaalstraat 75, 9800 DEINZE		
Eigendom van:	Debruyne Angelo		
Opdrachtgever:	Electro Desloover, Molenstraat 55, 9800 DEINZE		
Type lokalen:	Woning	Distributienetbeheerder:	EANDIS
EAN-code installatie:	541 44		
Installateur:	/		
BTWnr:	/	of ID-kaartnr:	/
Agent-bezoeker:	Bram Verstraete	Uitgereikt te:	/
		op:	/
		Datum onderzoek:	14/03/2017

Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Type keuring:	Art 271/271bis	Periodieke controle
Bijkomende info:	Controlebezoek + Art.278	
Herkeuring op:	ACA 2014070007	

Algemene gegevens elektrische installatie

Nominale spanning:	3x230v	Max nominale stroom:	63A	Nominale stroom hoofdbeveiliging:	70,00
Voedingsleiding hoofdbord:	4 X 10 mm ²	- Type:	XVB		
Aardelektrode:	Metalen aardingsbaar of -pen	Sectie:		Aardgeleider:	16 mm ²
Hoofddifferentieel - In:	63 A	- DI:	300 mA	Aantal polen:	4
Extra hoofddifferentieel(s):	Nacht 4P 63A 300mA				
Bijkomende differentieel - In:	63 A	- DI:	30 mA	Aantal polen:	4
Extra bijkomende differentieel(s):	Nacht 2P 40A 30IA				
Aantal eindstroombanen:	35	Aantal borden:	1	Tarief:	Dubbeluurtarief/nacht

Metingen & controles

Aardspreadsweerstand:	22.7 Ohm	Besch. onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	In orde
Algemeen isolatieniveau:	0.51 MOhm	Diff. stroominrichting, testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materieel:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Controle foutlus:	In orde	Schema's vs. uitvoering:	In orde
Besch. rechtstreekse aanraking:	In orde				

**Besluit :
DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI**De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
vóór: 25 jaar na datum onderzoek ☐ door hetzelfde organisme (*)**AANTAL
BIJLAGEN** Situatieschema's: Ja
Eendraadsschema's: Ja
Andere: /

DE AGENT BEZOEKER:

Visum distributeur (art 270)

Visum controle organismeACA vzw - Erkend Controle Organisme
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit PV dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Opmerking van de stroombanen

Schema's

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

- A : Geen inbreuken.
- A1 : De elektrische schema's moeten verplicht bewaard worden in het dossier van de elektrische installatie. Het is evenzeer sterk aangeraden om één exemplaar te bewaren in de nabijheid van het elektrisch hoofdbord.
- A3 : Alle differentieelstroominrichtingen in de elektrische installatie moeten periodiek (vb. maandelijks) getest worden met behulp van de testknop (cfr. voorschriften van de fabrikant).
- AD : Deze controle omvat enkel de zichtbare delen van de installatie.
- AE : De wooneenheid is bemeubeld op het ogenblik van de controle.

VASTSTELLINGEN: Inbreuken

BIJLAGE - HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Algemene gegevens

Bijlage aan verslag nr.: 187000882

Plaats van het onderzoek: Nachtegaalstraat 75, 9800 DEINZE


Eigendom van: Debruyne Angelo

Agent-bezoeker: Bram Verstraete

Nominale spanning: 3x230V

Datum onderzoek: 14/03/2017

Vereenvoudigd situatieschema (< 01/10/1981) of foto van de elektrische installatie (> of < 01/10/1981)

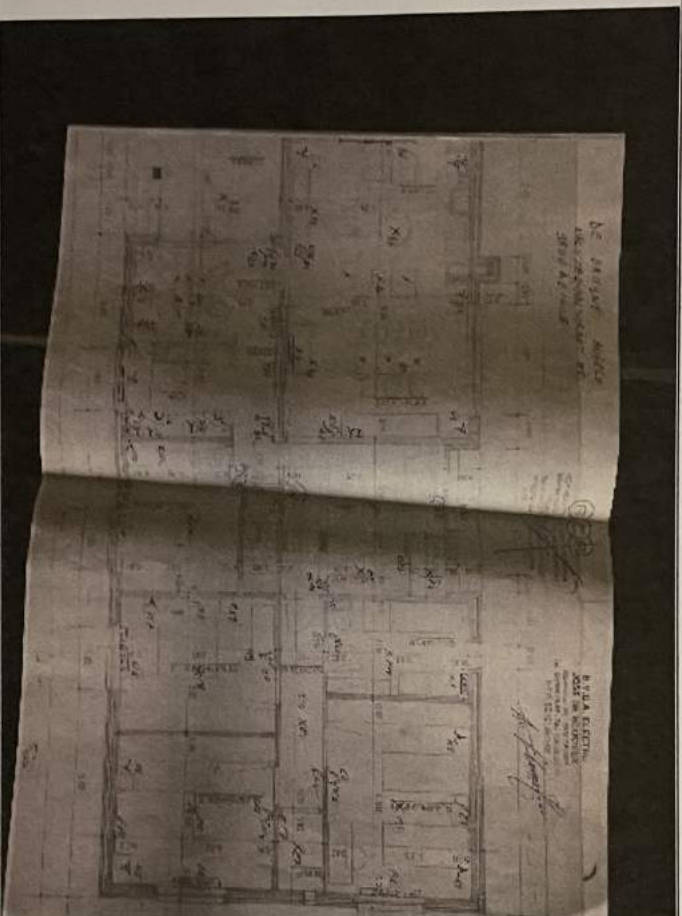

Handtekening aanvrager:

Handtekening agent-onderzoeker:

Bram Verstraete

BIJLAGE – HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE


Algemene gegevens

Bijlage aan verslag nr.: 187000882
Plaats van het onderzoek: Nachtegaalstraat 75 , 9800 DEINZE
Eigendom van: Debruyne Angelo
Agent-bezoeker: Bram Verstraete

Nominale spanning: 3x230v

Datum onderzoek: 14/03/2017

Vereenvoudigd situatieschema (< 01/10/1981) of foto van de elektrische installatie (> of < 01/10/1981)

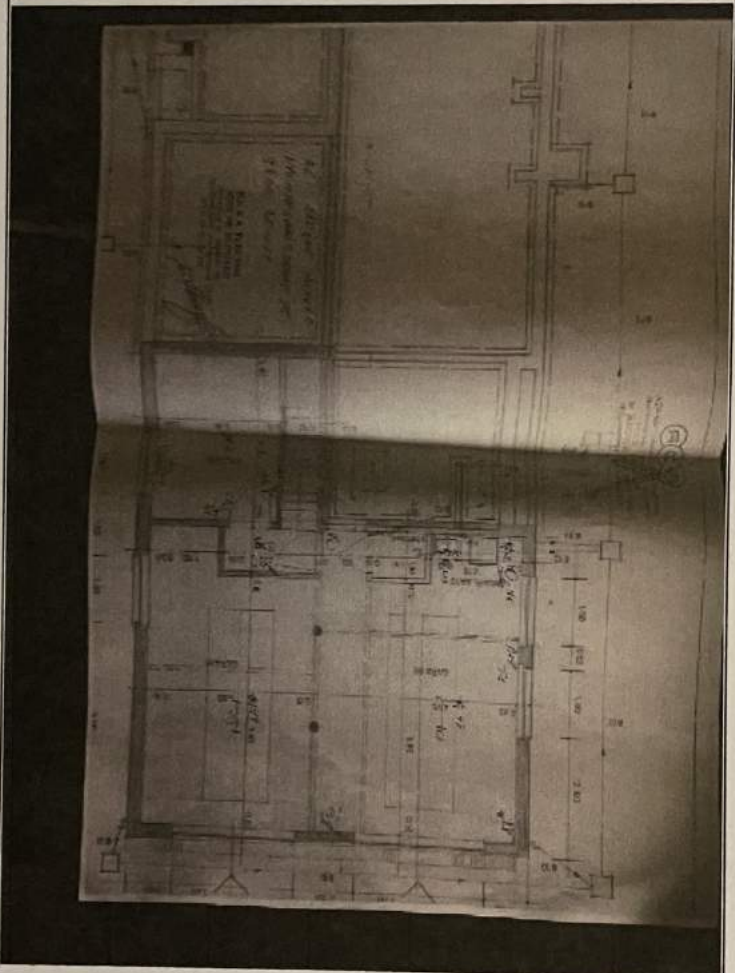

Handtekening aanvrager:

Handtekening agent-onderzoeker:

Bram Verstraete.



ACA vzw
Erkend controle
organisme
Huishoudelijke installaties

Meensselsesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexia: 068-2516997-58
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

Ref: 2017030744

BIJLAGE – HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE


Algemene gegevens

Bijlage aan verslag nr.: 187000882
Plaats van het onderzoek: Nachtegaalstraat 75, 9800 DEINZE
Eigendom van: Debruyne Angelo
Agent-bezoeker: Bram Verstraete

Nominale spanning: 3x230v

Datum onderzoek: 14/03/2017

Vereenvoudigd situatieschema (< 01/10/1981) of foto van de elektrische installatie (> of < 01/10/1981)

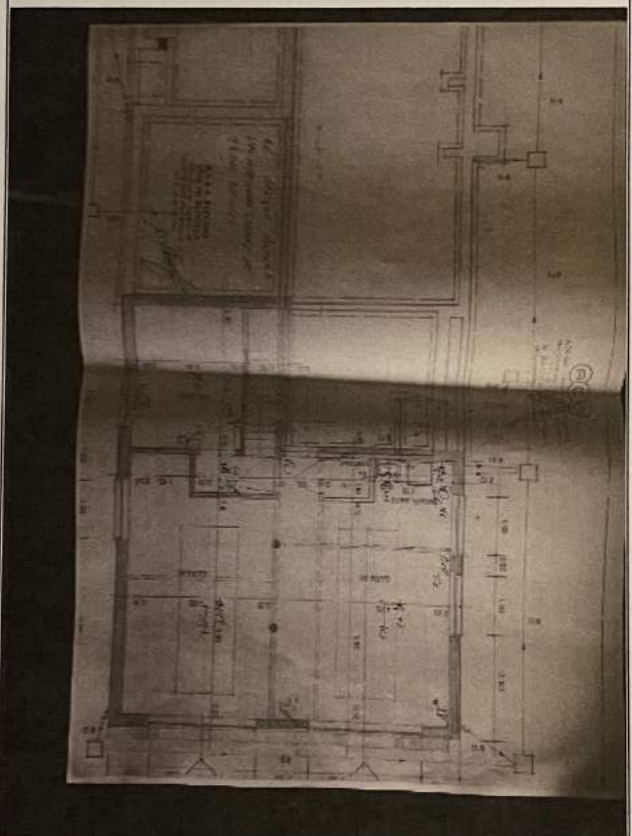

Handtekening aanvrager:

Handtekening agent-onderzoeker:

Bram Verstraete.



Meensesteenweg 338, 8600 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexia: 068-2516997-68
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

Ref: 2017030744

algemene gegevens

BILAGE - HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Bijlage aan verslag nr.: 187000882

Nominale spanning: 3x230v


plaats van het onderzoek: Nachtegaalstraat 75, 9800 DEINZE

Eigendom van: Debruyne Angelo

Agent-bezoeker: Bram Verstraete

Datum onderzoek: 14/03/2017

Vereenvoudigd situatieschema (< 01/10/1981) of foto van de elektrische installatie (> of < 01/10/1981)

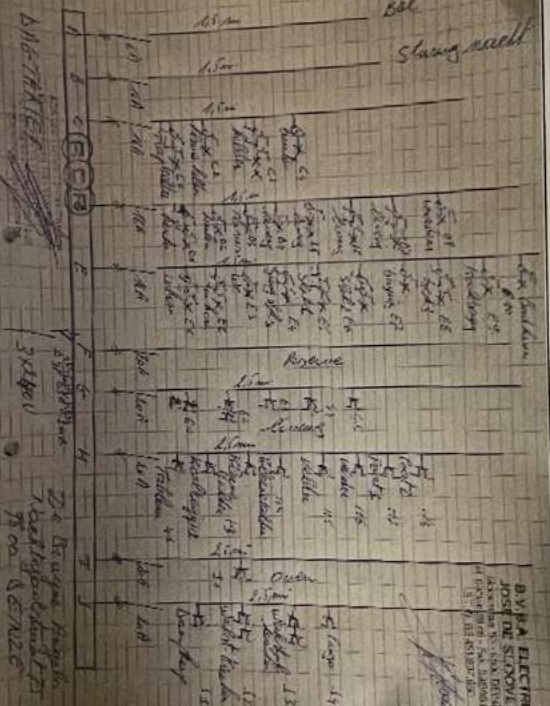

Handtekening aanvrager:

Handtekening agent-onderzoeker:

From
Vaughan.



ACA vzw

Erkend controle
organisme
Huishoudelijke installaties

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexia: 068-2516997-68
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

Ref: 2017030744

Algemene gegevens

Bijlage aan verslag nr.: 187000882

Plaats van het onderzoek: Nachtegaalstraat 75, 9800 DEINZE


Eigendom van: Debruyne Angelo

Agent-bezoeker: Bram Verstraete

Nominale spanning: 3x230v

Datum onderzoek: 14/03/2017

Vereenvoudigd situatieschema (< 01/10/1981) of foto van de elektrische installatie (> of < 01/10/1981)

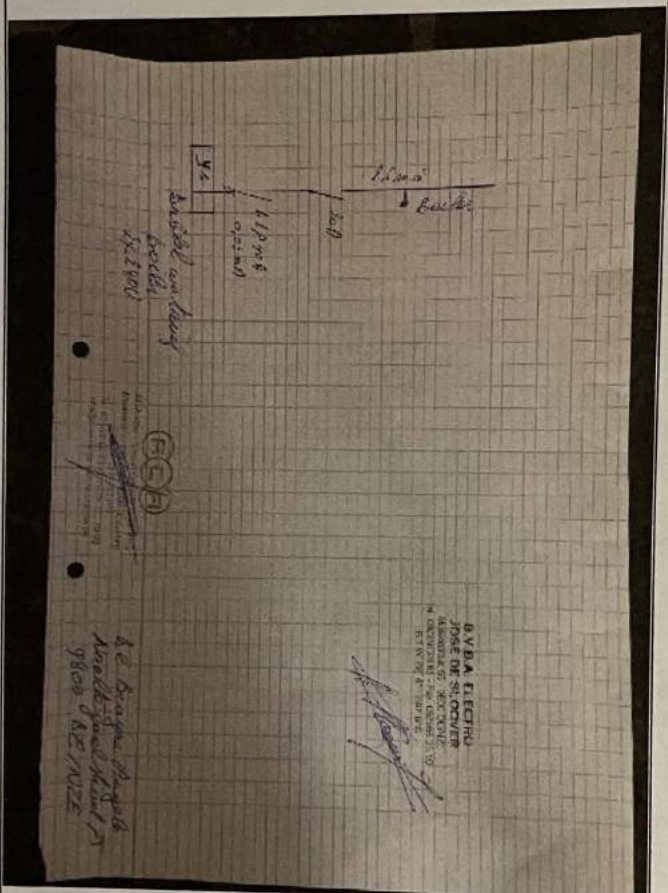

Handtekening aanvrager:

Handtekening agent-onderzoeker:

Bram Verstraete

Ref: 2017030744

BIJLAGE - HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

...ne gegevens

an verslag nr.: 187000882

10/0000662 III.. 10/0000662

plaats van het onderzoek: Nachtegaalstraat 75 , 9800 DEINZE


Eigendom van: Debruyne Angelo

agent-bezoeker. Bram Verstraete

Nominale spanning: 3x230V

Datum onderzoek: 14/03/2017

Verkeersveiliging situatieschema (< 01/10/1981) of foto van de elektrische installatie (> of < 01/10/1981)

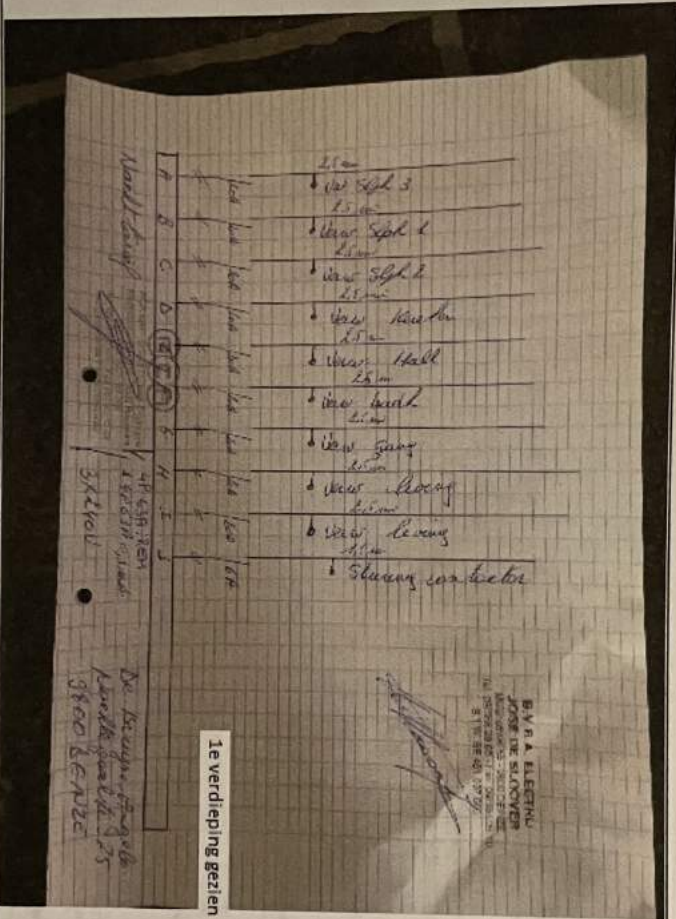

1e verdieping gezier

Handlökning av utgifter:

Handlekening agent-onderzoeker

Thas
Vasbacte.